


入力データの誤りに関する再発防止対策等の取り組み状況について、追加で報告するよう指示を受けたため、その内容を追加報告した。

追加報告(12月19日)の内容

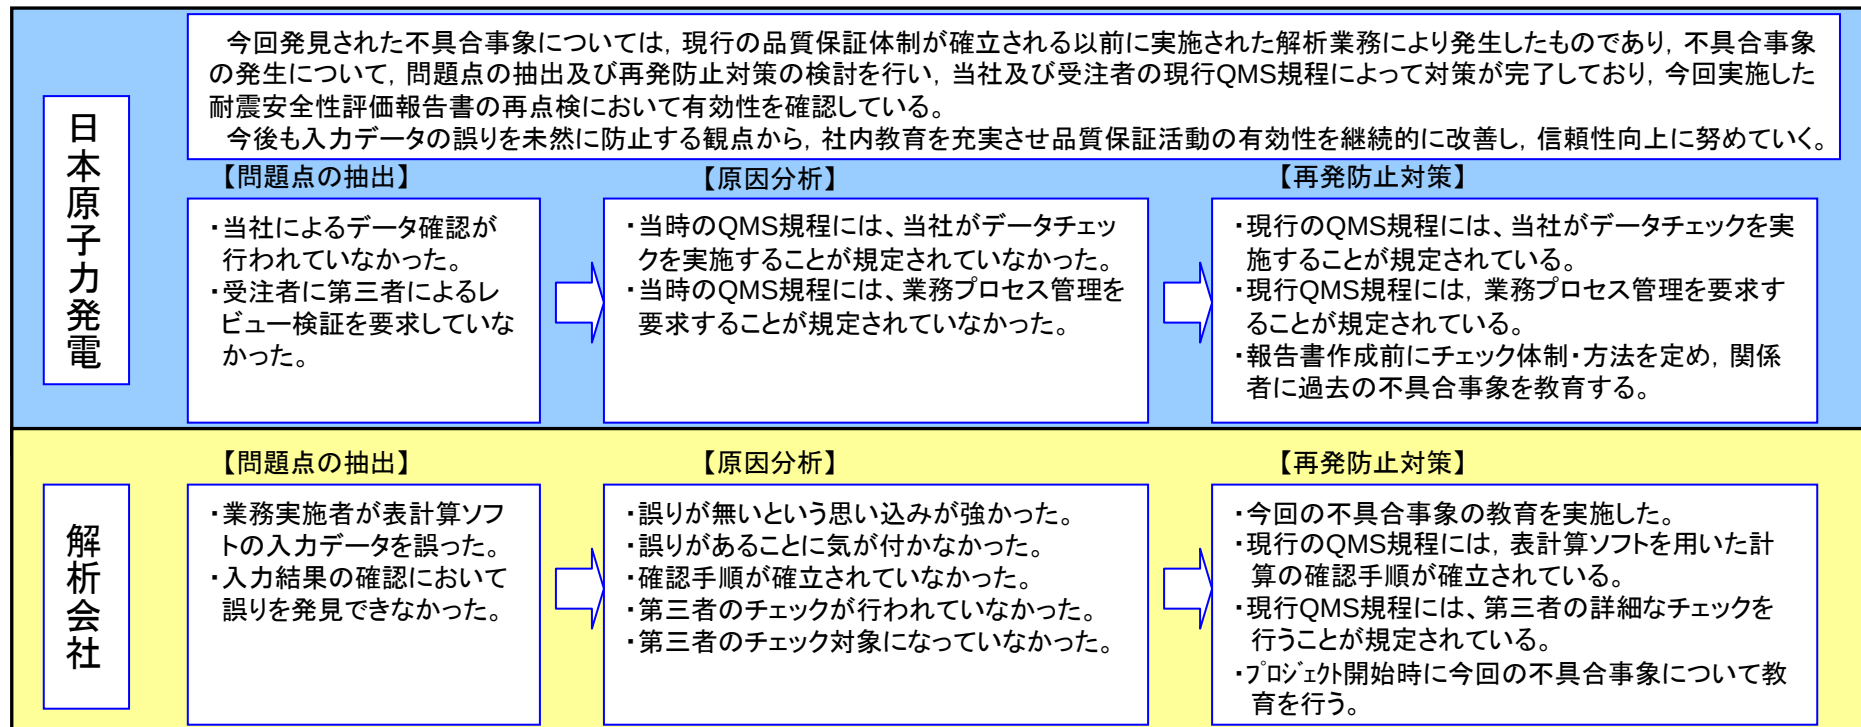

※: 敦賀発電所に対しても本事象を周知すると共に、既に同様の誤りの発生が未然に防止できるよう現行の品質保証体制が確立されていることを確認した。

12月9日の報告内容(東海第二発電所に関する耐震安全性評価報告書の再点検結果)

