

東海村にお住まいの皆さまへの発電所状況報告会を開催しました

東海第二発電所の新規制基準への適合性確認審査の状況と安全対策の取り組み、東海発電所の廃止措置の状況などをご説明させていただきました。多数のご参加をいただき、ありがとうございました。今回は、報告会の概要、皆さまからのご質問やアンケート結果などについてお知らせします。

報告会の概要

- 開催期間 平成27年9月11日～24日
 - 開催場所 東海村内の各コミュニティセンター（6か所）
 - 参加対象 東海村にお住まいの皆さま
 - 開催数(参加者数) 6回(226名)
 - 主な説明内容
 - ・東海第二発電所の新規制基準への適合性確認審査の状況（東海第二発電所の安全対策の取り組みを含む）
 - ・東海発電所の廃止措置の状況（L3廃棄物*の埋設施設の計画を含む）
- *廃止措置により発生する低レベル放射性廃棄物のうち放射能レベルの極めて低いもの



発電所の状況について、ご説明させていただきました



皆さまからのご質問に対し、回答させていただきました

アンケート結果

多くのご意見・ご質問、アンケートへのご協力ありがとうございました。いただいたご質問やご意見を発電所の運営等に役立てていくとともに、アンケート結果を踏まえ、これからもわかり易い情報提供に努め、ご理解いただけるよう取り組んでいきます。


アンケート回収数：159名／226名

回収率：約70%


性別 男性(79%) 女性(21%)

年代 60代以上(74%) 30～50代(22%)
20代以下(2%) 年代不明(2%)

説明内容に対するご理解(複数回答)

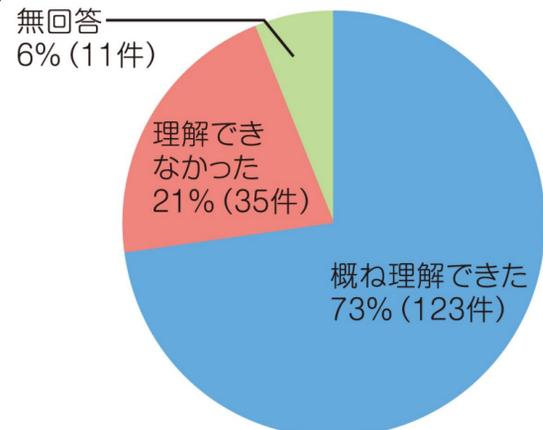


参加されてのご感想(複数回答)

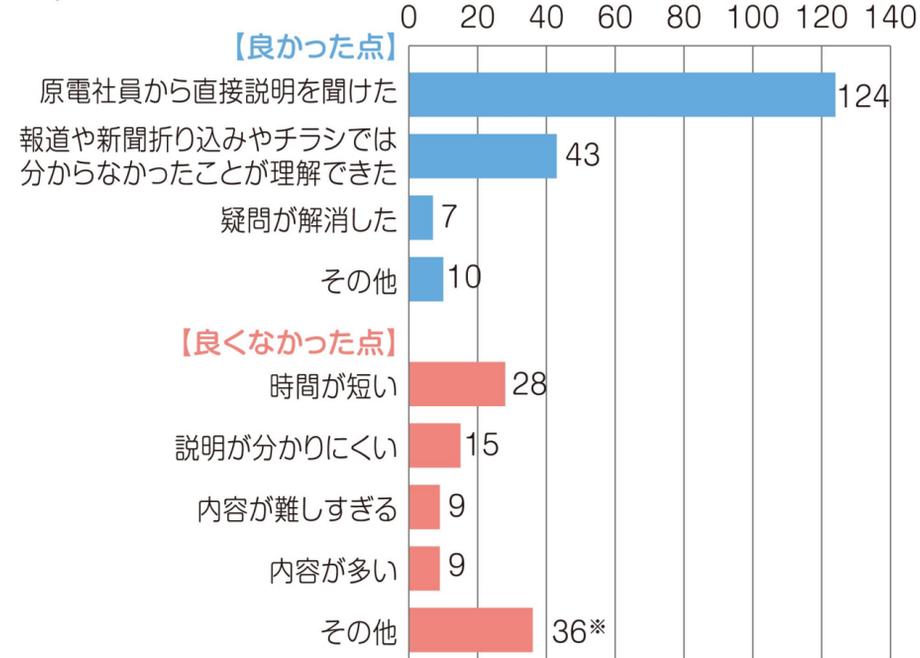


*「早口で聞き取りにくい」、「字が小さい」など報告会の運営に関するものでした。今後の開催に反映させていただきます。

略称説明 東1:東海発電所 東2:東海第二発電所

今後お聞きになりたい項目(複数回答)

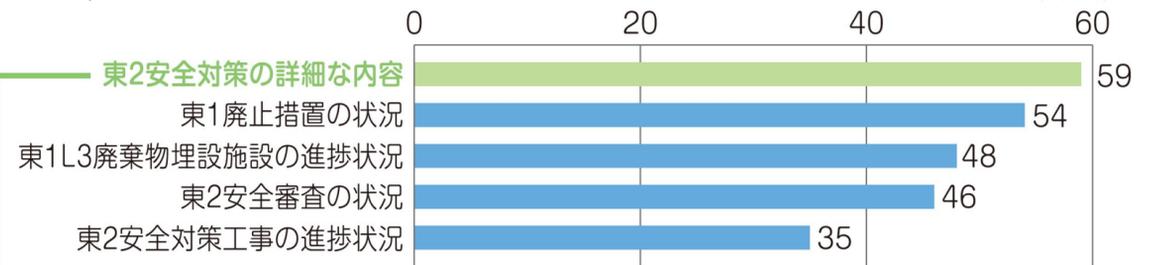

東2安全対策の詳細な内容の内訳(複数回答)

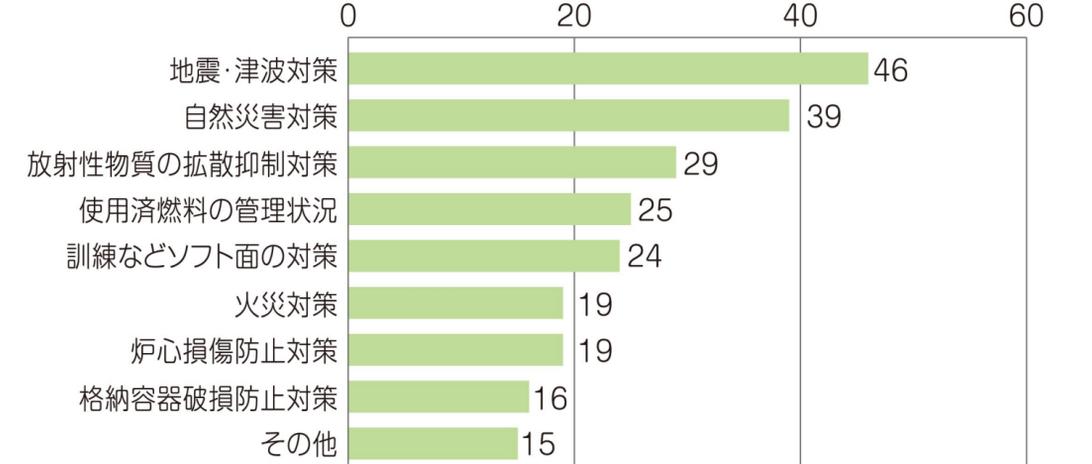

報告会において皆さまからいただいた主なご質問

Q：東海第二発電所において重大事故が発生した時、原子炉を冷やすための電源は十分準備してあるのですか？

A：原子炉や使用済燃料プールの冷却に必要な電力を供給する**高圧電源車**は、津波の影響を受けない場所に5台配備しています。また、原子炉への冷却水の供給や原子炉施設の状態監視に必要な電力を供給する**低圧電源車**も4台配備しています。高圧電源車は、地下軽油タンクなどに1週間程度の連続運転が可能な燃料を備蓄しており、広域災害時のインフラ施設の被災や物流の混乱などによって、外部からの調達、補給が困難になることに備えています。



Q：東海発電所のL3廃棄物の埋設施設は、素掘り（トレンチ構造）とのことですが、周囲に放射能の影響を与えないのですか？

A：L3廃棄物の埋設施設は、東海発電所の廃止措置で発生する低レベル放射性廃棄物のうち放射能レベルの極めて低いもの（コンクリートや金属）を埋設するものです。埋設施設の安全性を確認するため、埋設予定地および周辺の地質や地下水の流動状況などについて、2004年度より約4年間のボーリング調査等を行い、周辺環境に影響が生じる恐れがなく、安定して埋設できることを確認しています。今後、原子力規制委員会によりこの施設の審査が行われます。



Q：東海第二発電所はもうすぐ40年経ちますが、廃炉にしないのですか？

A：東海第二発電所は、まずは、**新規基準への適合性確認審査に係る取り組みを最優先**としており、現時点でお答えできる段階にないと考えています。
東海第二発電所は、運転から30年を迎える時点で高経年化の技術評価を行い、**長期保守管理方針をまとめ、これに基づき保守管理を適切に実施**しています。

東海発電所・東海第二発電所 状況報告会のお知らせ

発電所周辺の市町にお住まいの皆さまへの報告会を、以下のとおり全24回にわたって開催しています。詳しくは、別途新聞折り込みにてご案内します「東海発電所・東海第二発電所 状況報告会開催のご案内」をご参照ください。
2015年11月10日現在

皆さまのご参加をお待ちしております。



開催地	日時	会場
那珂市	10/17 (土) 15:00～	中央公民館 集会ホール
	11/ 4 (水) 18:30～	総合センター らぼーる 多目的ホール
	11/15 (日) 14:00～	ふれあいセンターよこぼり 多目的室
日立市	10/21 (水) 18:30～	サンピア日立 ばら
	10/29 (木) 18:30～	多賀市民会館 大ホール
	11/15 (日) 10:00～	サンピア日立 ばら
常陸太田市	10/28 (水) 18:30～	パーティホール 多目的ホール
	11/27 (金) 18:30～	パーティホール 多目的ホール
	12/12 (土) 13:00～	パーティホール 多目的ホール
ひたちなか市	11/11 (水) 18:30～	しあわせプラザ ふれあい交流館
	11/20 (金) 18:30～	文化会館 小ホール
	11/21 (土) 10:30～	ワークプラザ勝田 多目的ホール
水戸市	10/24 (土) 10:30～	常陽藝文センター ホール
	10/30 (金) 18:30～	茨城県総合福祉会館 コミュニティホール
	12/ 3 (木) 18:30～	茨城県立青少年会館 大研修室
城里町	11/ 6 (金) 18:30～	コミュニティセンター城里 研修室
大洗町	12/ 8 (火) 18:30～	大洗文化センター 大会議室
常陸大宮市	12/15 (火) 18:30～	文化センター ロゼホール 小ホール
高萩市	11/13 (金) 18:30～	総合福祉センター 多目的ホール
茨城町	11/14 (土) 10:30～	総合福祉センター ゆうゆう館 多目的室
鉾田市	11/14 (土) 15:00～	旭地区学習等供用施設 集会室
笠間市	12/11 (金) 18:30～	笠間公民館 大ホール
小美玉市	12/16 (水) 18:30～	小川文化センター アピオス 小ホール
大子町	12/22 (火) 18:30～	文化福祉会館 まいん 文化ホール

※10月8日新聞折り込みの「げんでん東海」に掲載しましたお知らせの中で、網掛け部分は開催済み
小美玉市での会場名の記載に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。
(正)小美玉市小川文化センター(アピオス) (誤)小美玉市小川文化センター(アスピオ)

皆さまからの主なご意見・ご要望

- 東海第二発電所の種々の安全対策は最低条件です。それを人間がコントロールしなければならないわけで、日常抜かりのない管理をお願いしたい。
- 東海第二発電所における設備上の対策はあたりまえです。問題は人。異常を察知したときに如何に対応できるかが大切だと思います。
- 想定外を想定し、安全対策を進めてほしい。
- 東海発電所の廃止措置で発生するL3廃棄物の埋設施設は、地域住民の更なる安心につなげるため、放射性物質が施設の外へ漏れない対策をお願いしたい。
- 原電は廃炉のトップランナーになった方が良く、条件も揃っていると思う。
- 住民への説明会は原電の状況を知ってもらうには必要な事だと思います。今後も説明会の開催を。
- 数回、説明会を聴きに行きますが、もっと多くの方の参加があると良いのにと感じます。

お問合せ先
土日祝日を除く 9時～17時



日本原子力発電株式会社

茨城総合事務所 茨城県水戸市笠原町978-25 TEL:029-301-1511
東海事務所 茨城県那珂郡東海村白方1-1 TEL:029-287-1250

当社ホームページ 原電 検索
http://www.japc.co.jp/