


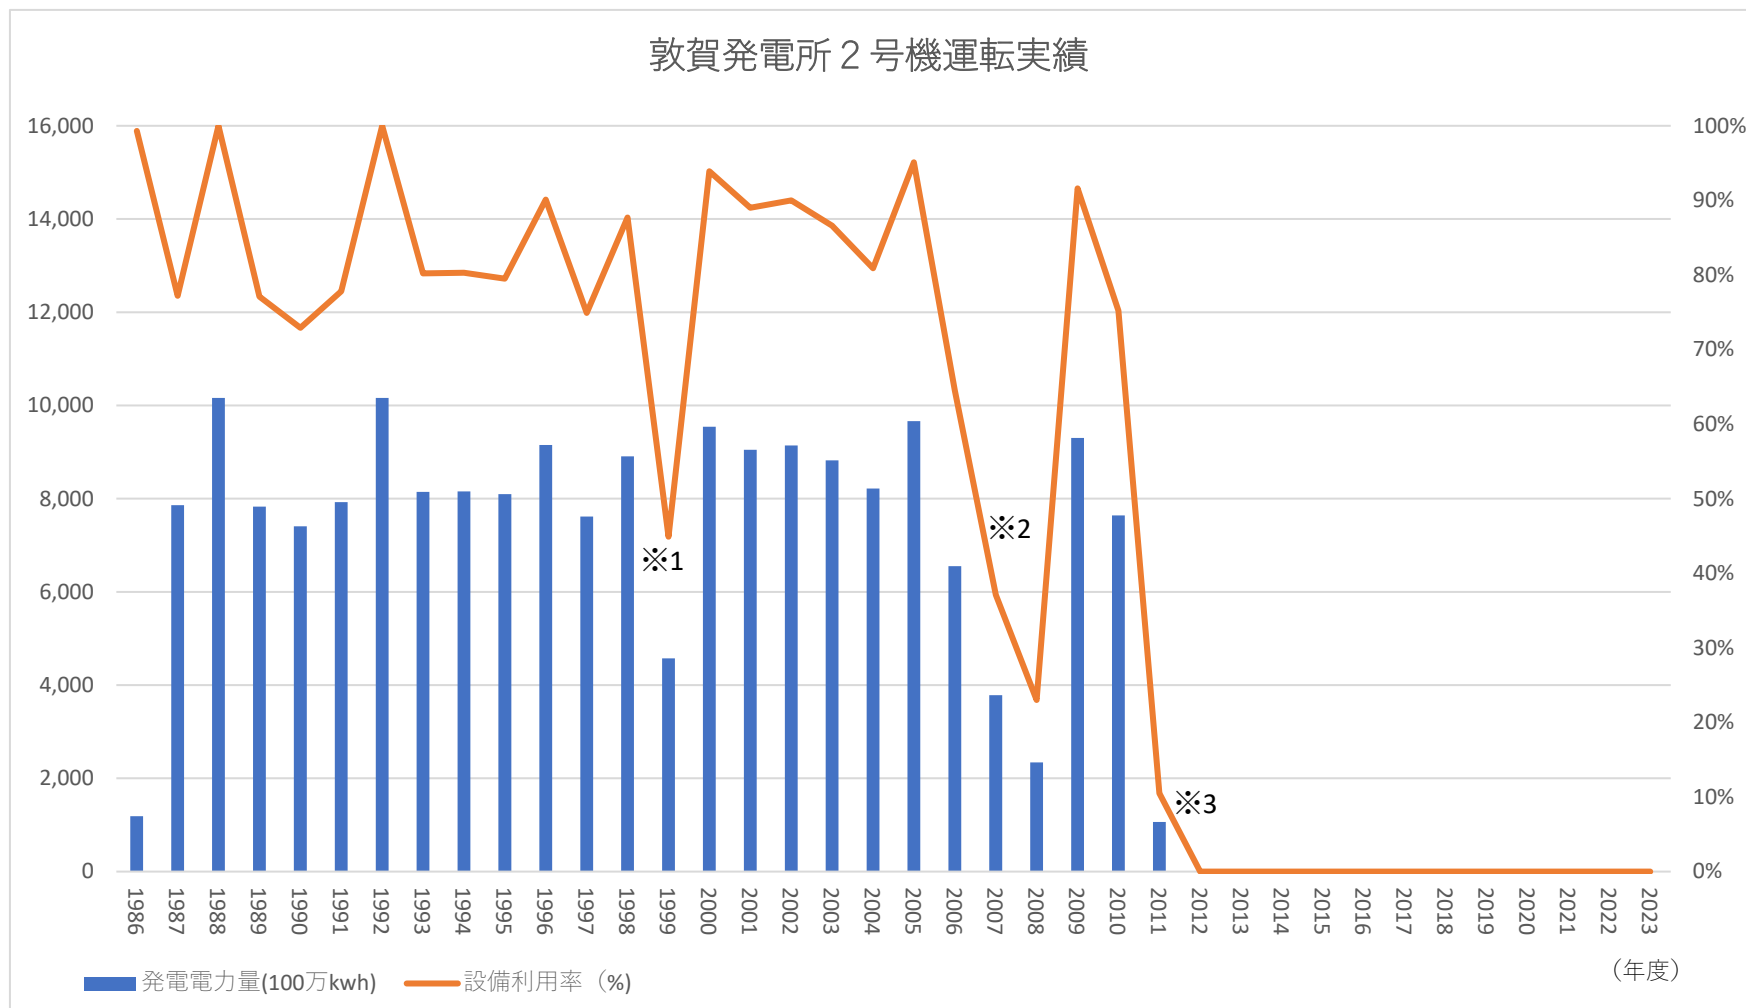

※1：化学体積制御設備 再生熱交換器連絡配管からの 1 次冷却水漏えいに伴う原子炉手動停止（1999 年）

※2：原子炉補機冷却水冷却器からの漏えいに伴う原子炉手動停止、原子炉容器上ふた取替、蒸気タービン取替等

※3：1 次冷却材中の放射能濃度上昇に伴う原子炉手動停止（燃料からの漏えい）（2011 年 5 月 7 日）