敦賀発電所２号機　高圧ガス保安法に基づく工事の許可申請漏れの内容

年月	取　替　弁　名　称
平成 10 年 10 月	・水素ガスタンクローダ圧力　可変圧力制御弁（①）　・窒素ガスカードル圧力　可変圧力制御弁（②） ・窒素ガスボンベ圧力　可変圧力制御弁（③）
平成 13 年 5 月	・水素ガスタンクローダ圧力　可変圧力制御弁（①）　・窒素ガスカードル圧力　可変圧力制御弁（②） ・窒素ガスボンベ圧力　可変圧力制御弁（③）
	・窒素ガスカードル圧力　可変圧力制御弁（②）　・窒素ガスボンベ圧力　可変圧力制御弁（③）
平成 14 年 7 月	・窒素ガスボンベ圧力　可変圧力制御弁（③）
平成 15 年 10 月	・水素ガスタンクローダ圧力　可変圧力制御弁（①）　・窒素ガスカードル圧力　可変圧力制御弁（②） ・窒素ガスボンベ圧力　可変圧力制御弁（③）
平成 18 年 11 月	・水素ガスタンクローダ圧力　可変圧力制御弁（①）　・窒素ガスカードル圧力　可変圧力制御弁（②） ・窒素ガスボンベ圧力　可変圧力制御弁（③）
平成 20 年 8 月	・水素ガスタンクローダ圧力　可変圧力制御弁（①）
平成 21 年 11 月	・発電機用Ａ水素ガスタンクローダ出口弁（④）　・発電機用Ｂ水素ガスタンクローダ出口弁（⑤）
平成 22 年 6 月	・Ａ水素ガス供給装置入口弁（⑥）　・Ｂ水素ガス供給装置入口弁（⑦） ・水素ガスタンクローダ可変圧力制御弁前弁（⑧）
平成 22 年 7 月	・水素ガスタンクローダ圧力　可変圧力制御弁（①）　・窒素ガスカードル圧力　可変圧力制御弁（②） ・窒素ガスボンベ圧力　可変圧力制御弁（③）

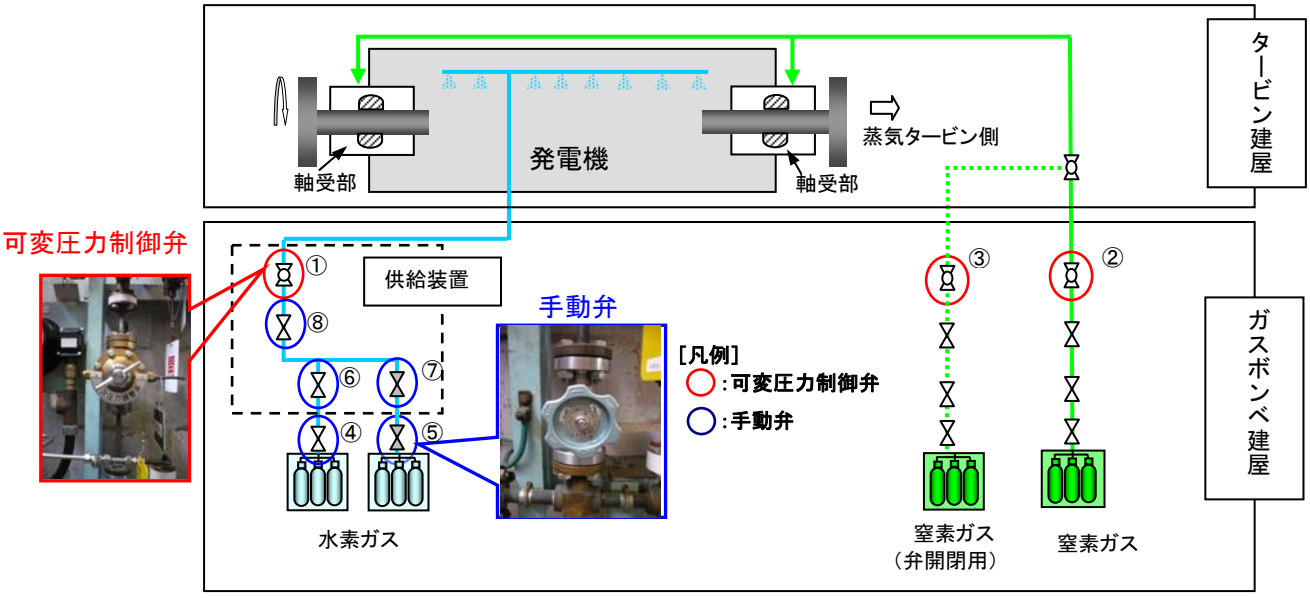

「**発電機水素ガス系**」：発電所運転中に、発電機回転子巻線の冷却用水素ガスを供給する系統。
「**発電機窒素ガス系**」：発電所運転中に、発電機軸封部から万が一、水素ガスが漏えいした場合に、火災防止のため窒素ガスを供給する系統。